



SCHEMAT SYGNALIZACJI ALARMOWEJ



POŁĄCZENIE ALARMU W WIEŻACH PRZY TRÓJNIKACH PREFABRYKOWANYCH W WIEŻACH MONTAŻOWYCH W2, W6, W8, W12

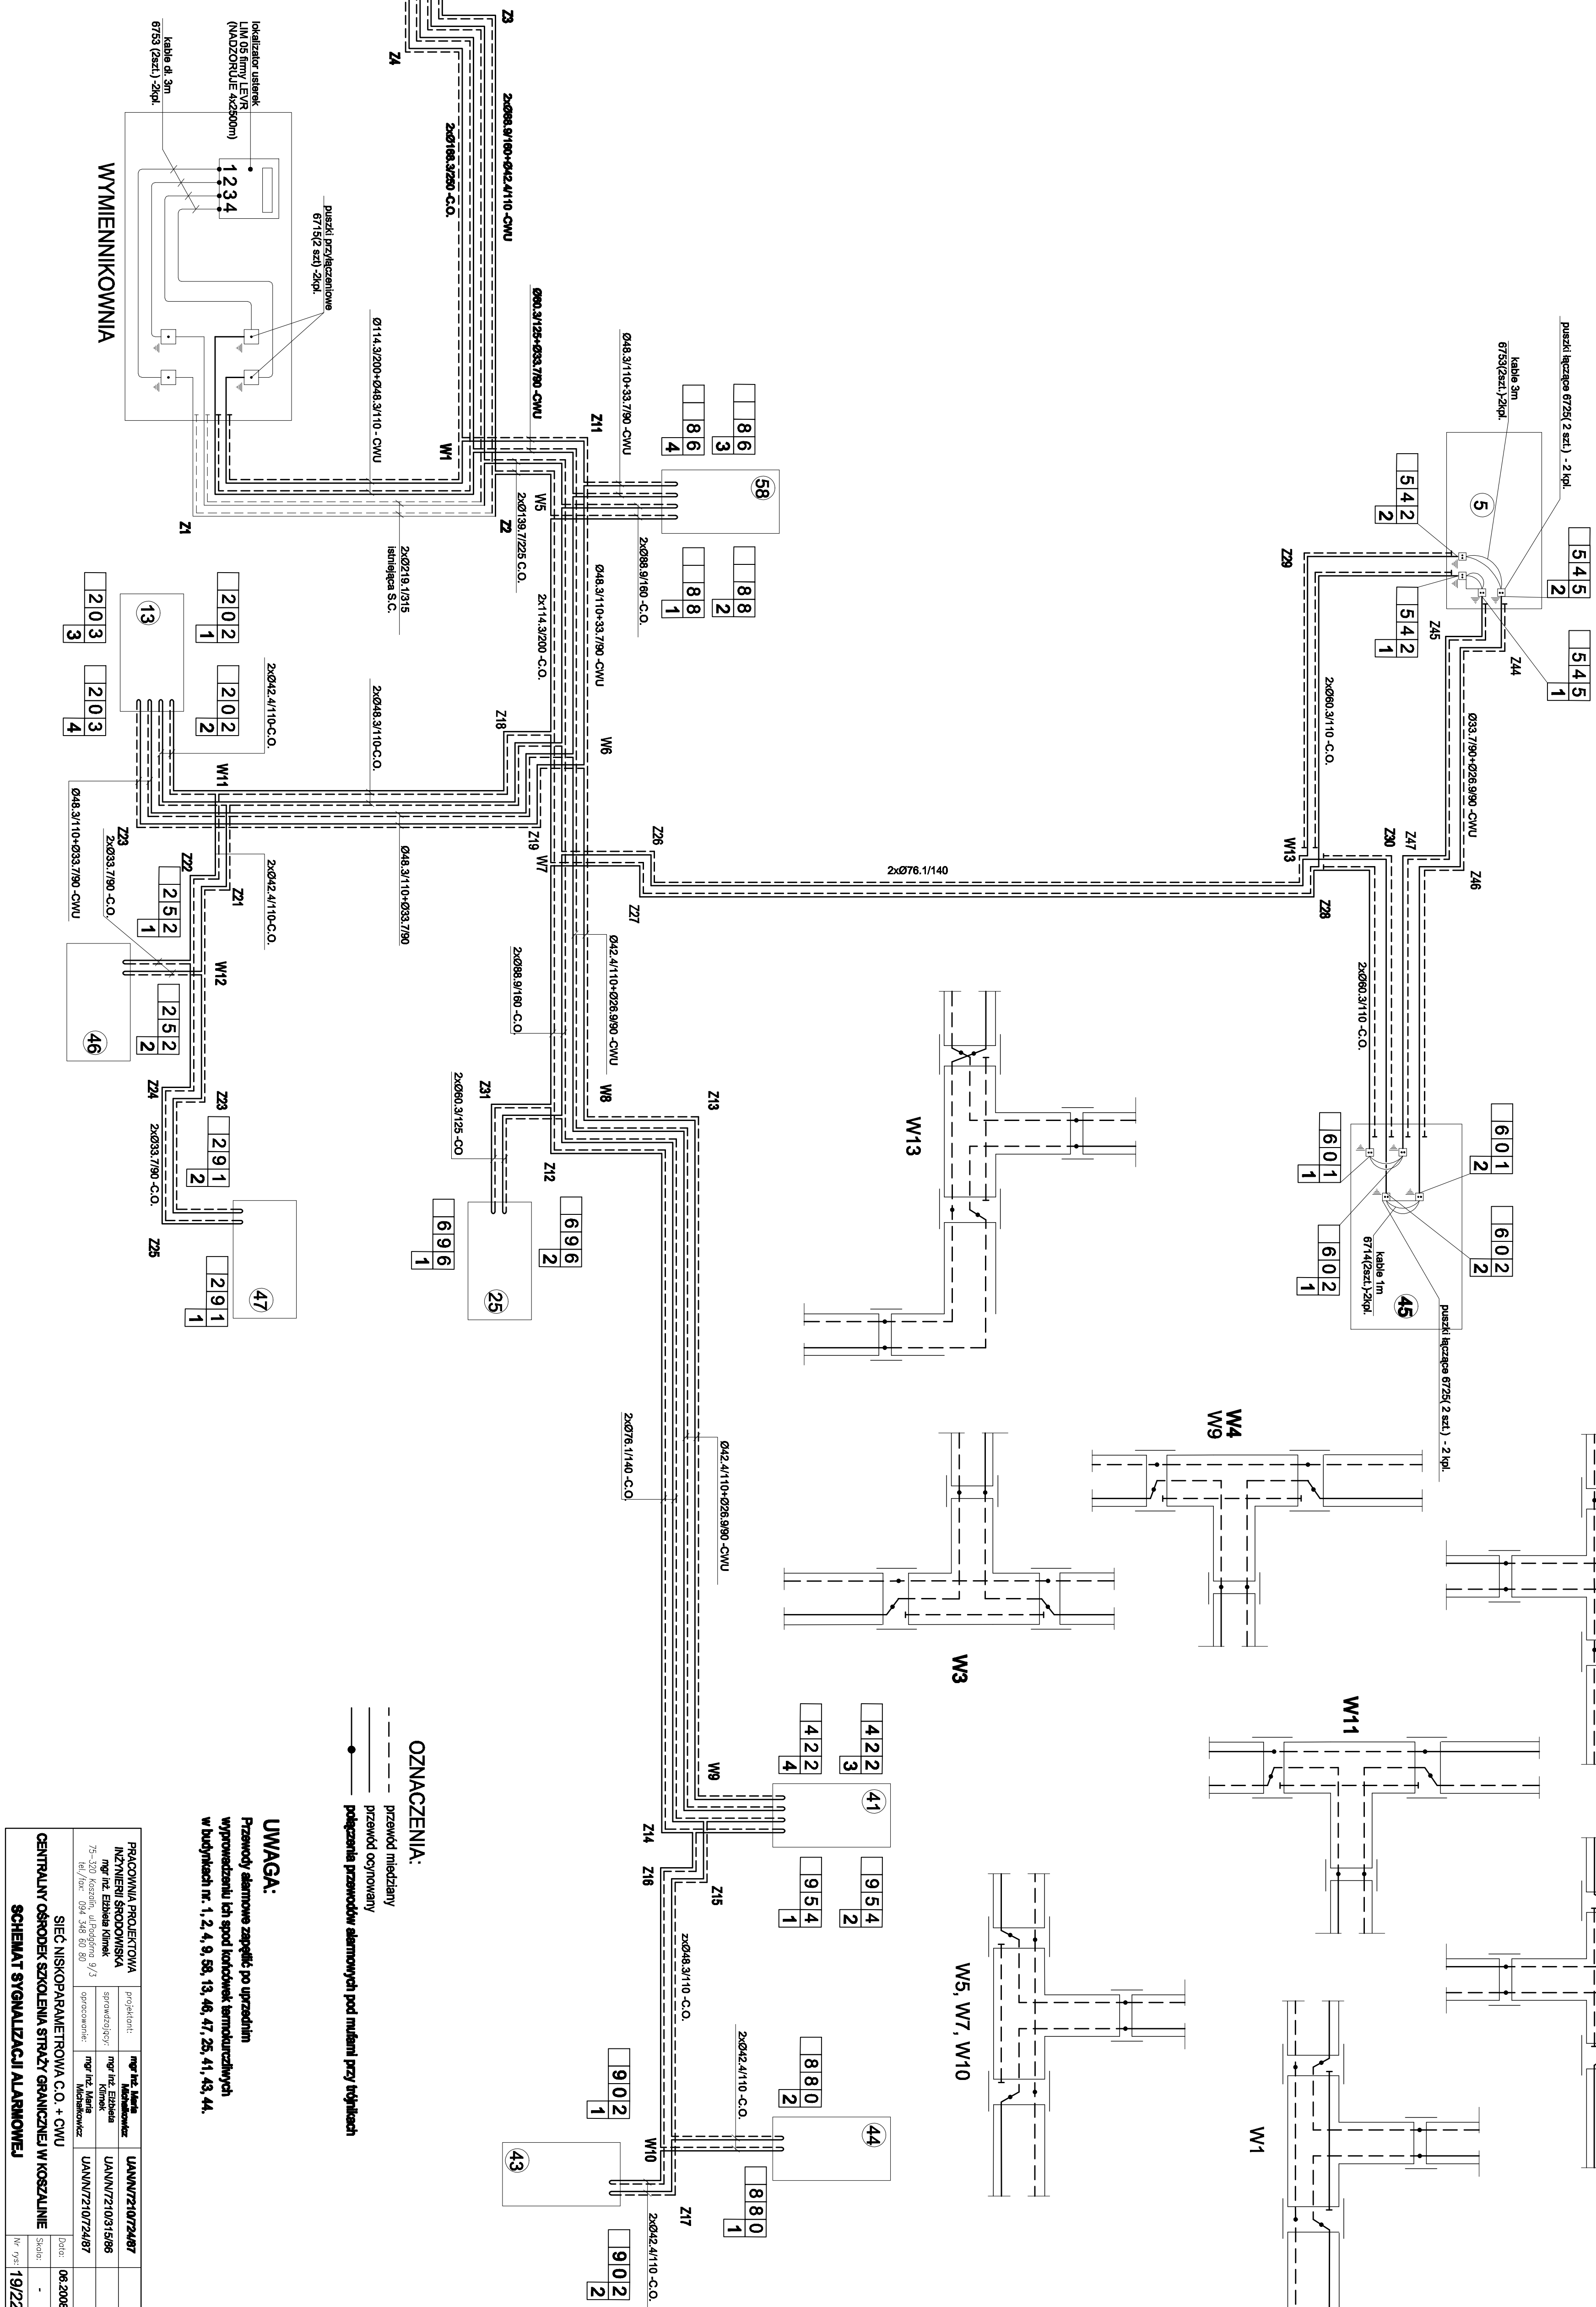

UWAGA:
Przenośy słomkowe zapętlę po uprzednim
wyprowadzeniu ich spod końcówek termokurczliwych
w budynkach nr. 1, 2, 4, 9, 58, 13, 46, 47, 25, 41, 43, 44

OZNACZENIA:

----- przewod miedziany
----- przewod cynkowy
●----- połączenia przewodów elementów pod mułami przy tójkach

CENTRALNY OŚRODEK SZCZEGÓŁYNA STRAŻY GRANICZNEJ W KOSZALINIE	
SIEĆ NIKOPARAMETRYCOWA C.O. + CWU	
Wzrost	Waga
19/222	-